



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696842

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5P-63、RDM5-63、RDM5P-125、RDM5-125；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 06 月 15 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696842

证书附页: 第 1 页 共 2 页

RDM5P-63、RDM5-63、RDM5P-125、RDM5-125;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V;

频率: 50Hz; 过电流脱扣器类型: 热磁式;

In: RDM5P-63、RDM5-63: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

RDM5P-125、RDM5-125:

10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; Ics: 15kA(RDM5-63L、

RDM5P-63L)、25kA(RDM5-63M、RDM5P-63M)、36kA(RDM5-63H、

RDM5P-63H)、9kA(RDM5-125S)、18kA(RDM5P-125S)、25kA(RDM5-125L、

RDM5P-125L); Icu: 25kA(RDM5-63L、RDM5P-63L)、36kA(RDM5-63M、

RDM5P-63M)、50kA(RDM5-63H、RDM5P-63H)、15kA(RDM5-125S)、

25kA(RDM5P-125S)、36kA(RDM5-125L、RDM5P-125L); 选择性类别: A 类;

极数: 2P、3P、

4P(三个保护极, N 极可开闭); 具有隔离功能。

配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie:

AC400V/0.4A,

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 Us: AC230V, AC400V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696842

证书附页: 第 2 页 共 2 页

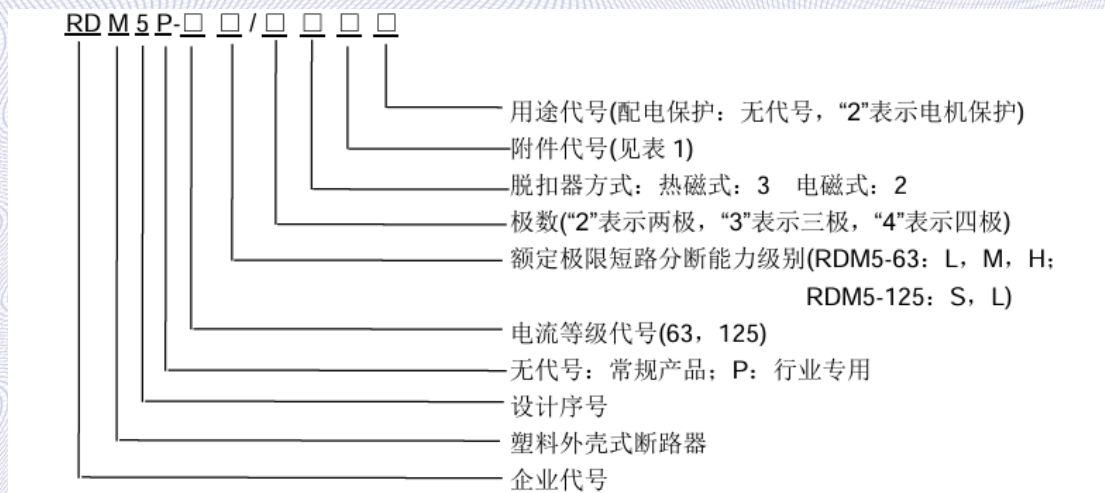


表 1: 附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分 励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器+辅助触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器	二组辅助触头
代号	00	08	10	20	30	40	50	60
附件名称	辅助触头+欠电压脱扣器	分励脱扣器+报警触头	辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+报警触头	分励脱扣器+辅助触头+报警触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器+报警触头	二组辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+辅助触头+报警触头
代号	70	18	28	38	48	58	68	78

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司